


Stadt Ahrensburg

Wärmelinien-dichte 2040
bei 60 % Anschlussquote
in MWh pro Trassenmeter und Jahr

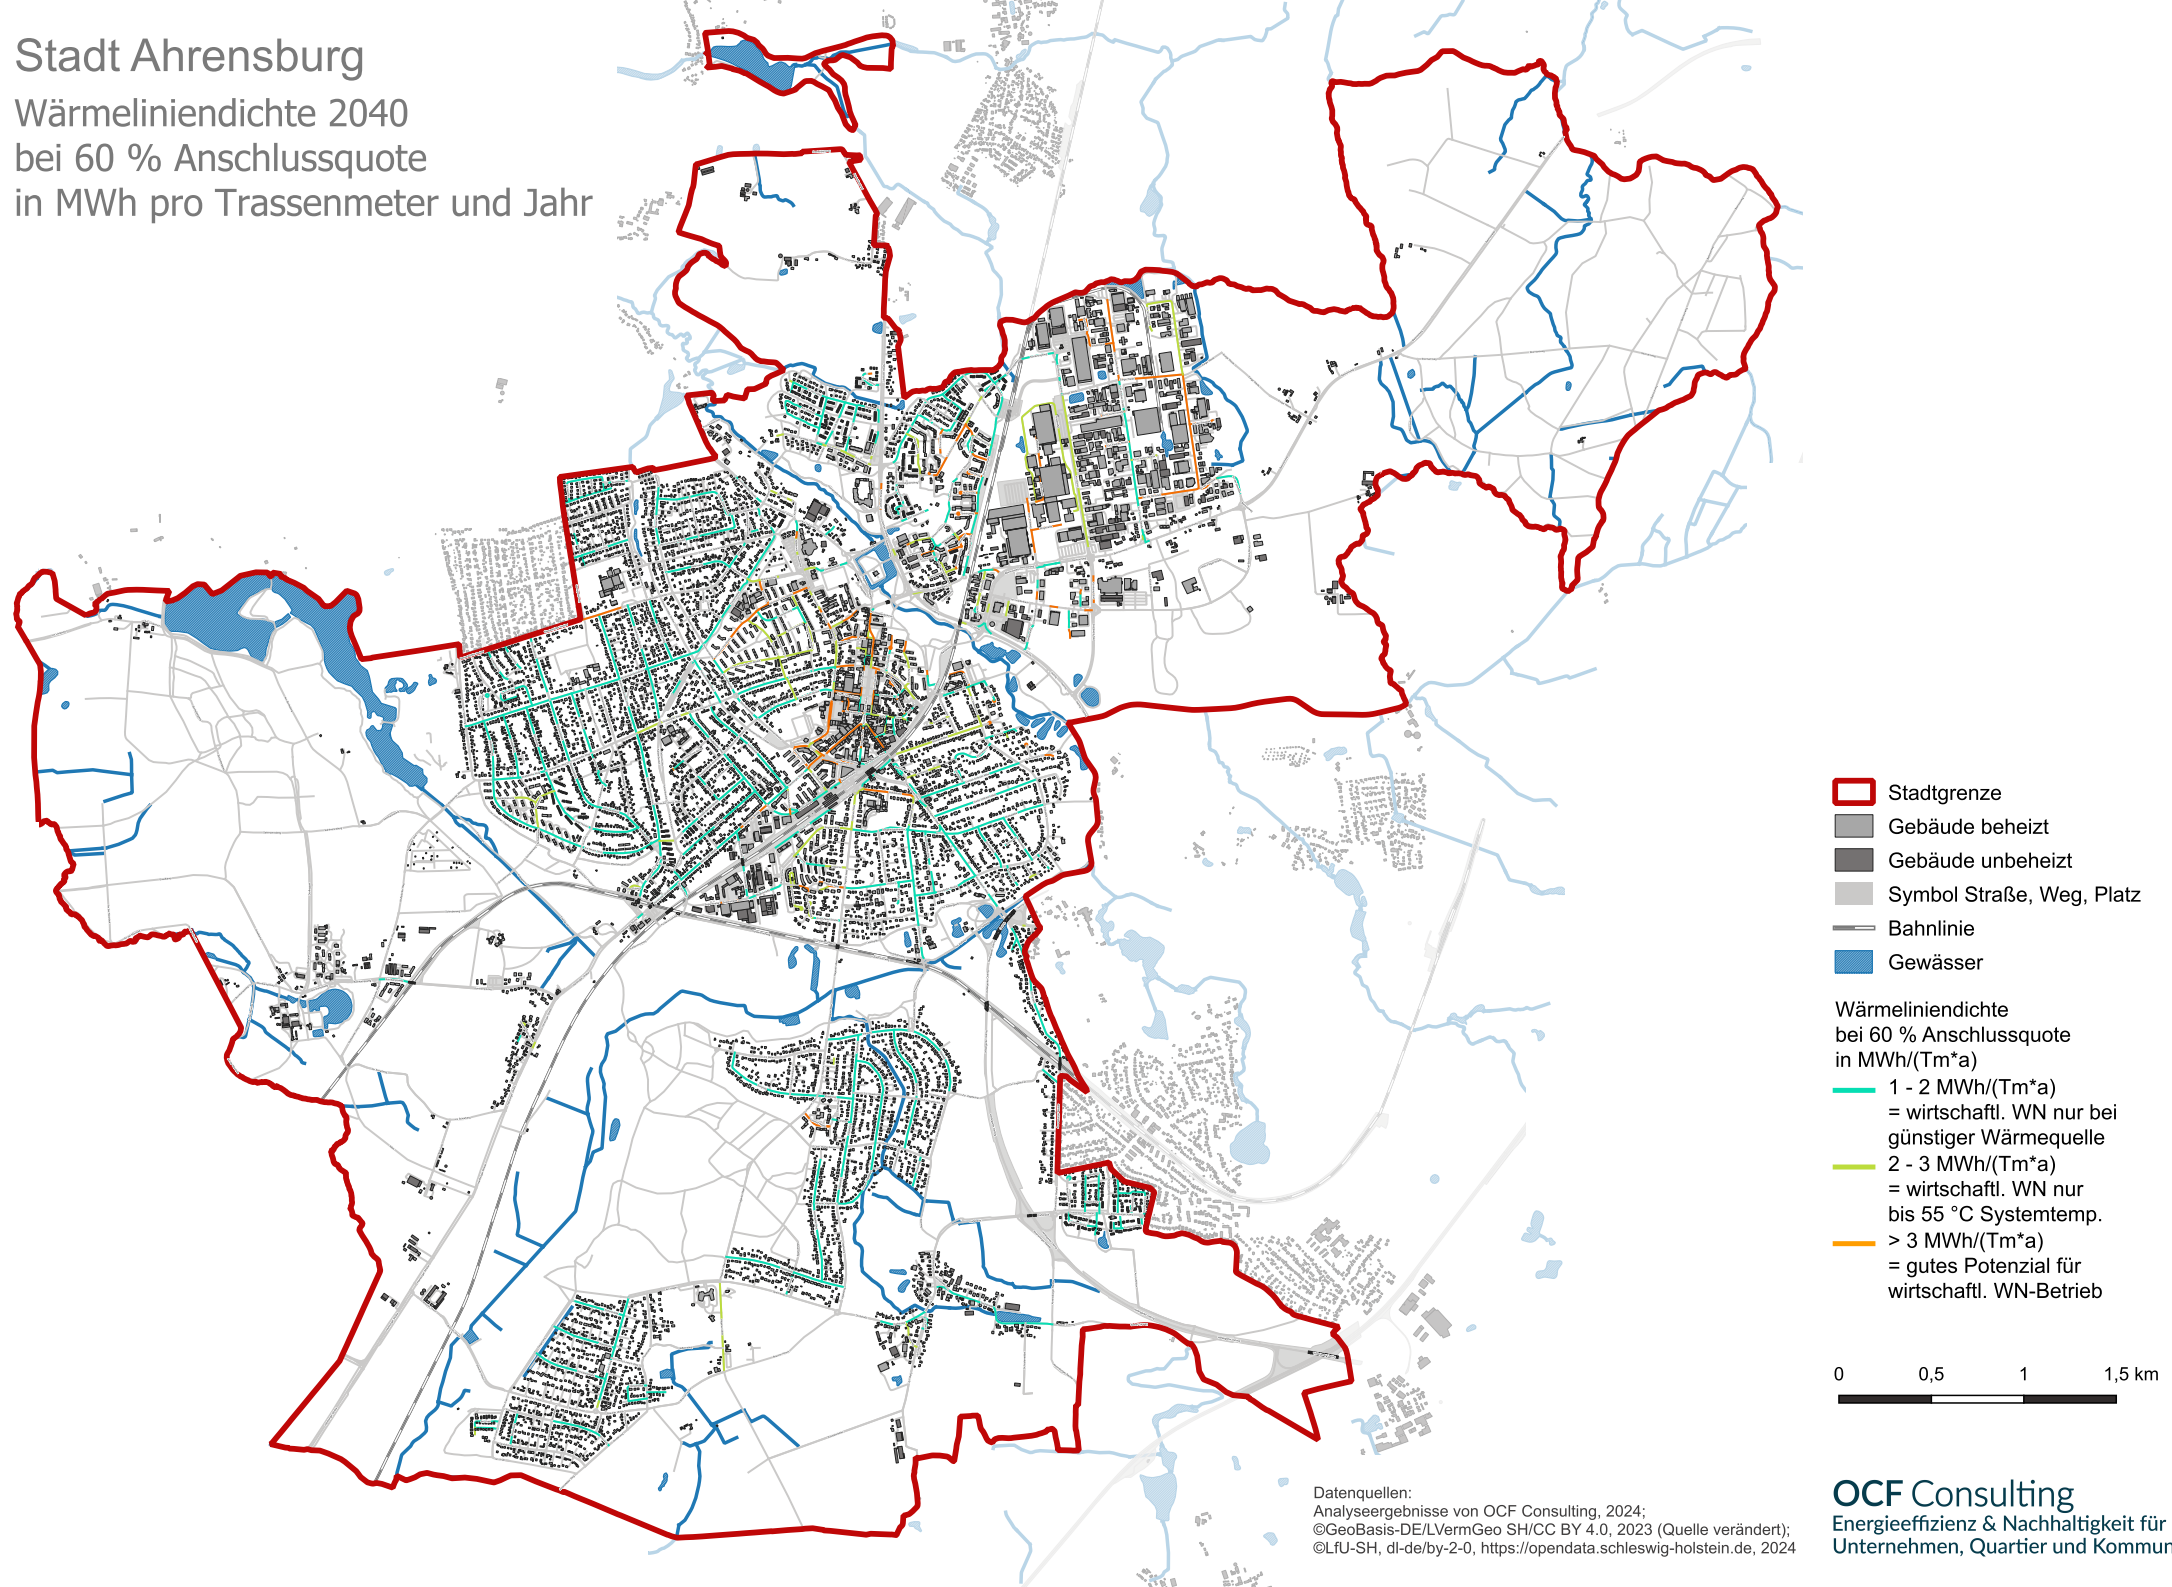

Datenquellen:
Analyseergebnisse von OCF Consulting, 2024;
©GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0, 2023 (Quelle verändert);
©LfU-SH, dl-de/by-2-0, <https://opendata.schleswig-holstein.de>, 2024

OCF Consulting
Energieeffizienz & Nachhaltigkeit für
Unternehmen, Quartier und Kommune